## TP + 4x TL / ISTN. - PÓŁPODDASZE

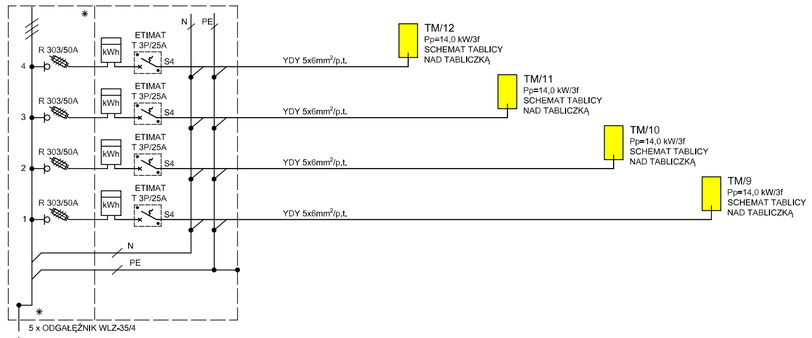


2 PIĘTRO / PÓŁPODDASZE
1 PIĘTRO / 2 PÓŁPIĘTRO

2 PIĘTRO / PÓŁPODDASZE
1 PIĘTRO / 2 PÓŁPIĘTRO

## TP + 4x TL / ISTN.- 2 PÓŁPIĘTRO

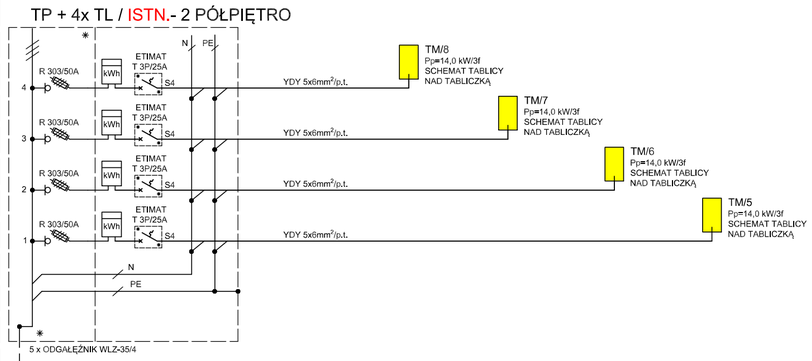


1 PIĘTRO / 2 PÓŁPIĘTRO
PARTER / 1 PÓŁPIĘTRO

1 PIĘTRO / 2 PÓŁPIĘTRO
PARTER / 1 PÓŁPIĘTRO

## TP + 3x TL / ISTN.- 1 PÓŁPIĘTRO

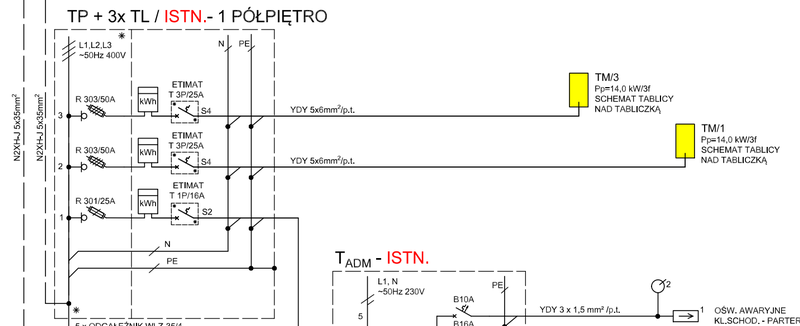


## $T_{ADM}$ - ISTN.

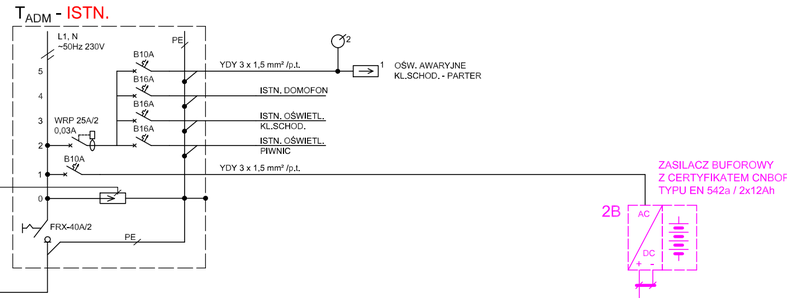


ZASILACZ BUFOROWY
Z CERTYFIKATEM CNBOP
TYPU EN 542a / 2x12Ah

2B

## TABLICA TG

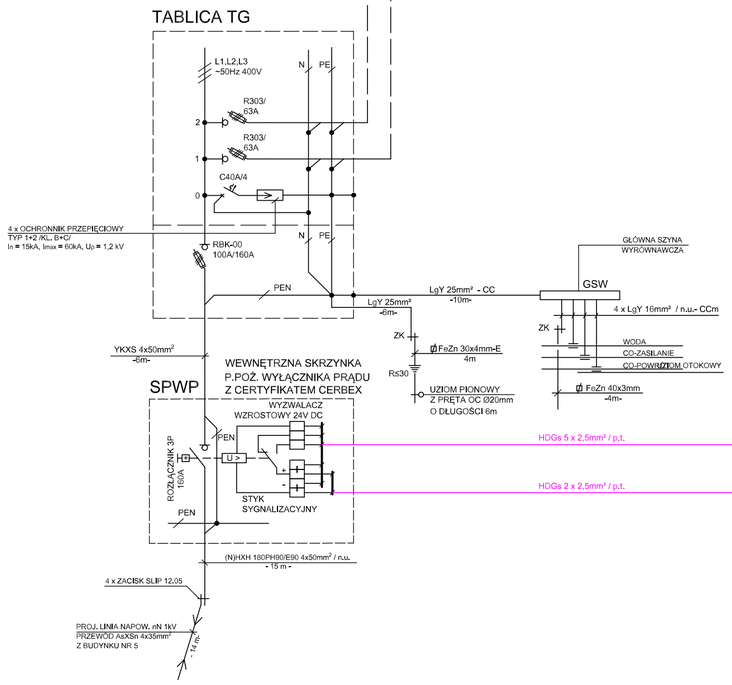


PRZYCISK CERBEX
PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM

OPIS DZIAŁANIA
PRZYCISK URUCHAMIAJĄCY PPWP
PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU
Z PODWÓJNĄ SYGNALIZACJĄ LED - INFORMACJA
O POŁOŻENIU STYKÓW ELEMENTU WYKONAWCZEGO
Z CERTYFIKATEM CERBEX
Z - DIODA ZIELONA - SYGNALIZACJA ZADZIAŁANIA
/ZASILANIE OBIEKTU WYŁĄCZONE/ STAN URUCHOMIENIA
CZ - DIODA CZERWONA - STAN DOZORU

HDGs 5 x 2,5mm² / p.t.

HDGs 2 x 2,5mm² / p.t.

## SCHEMAT TABLICY MIESZKANIOWEJ TM

TM / RWN 2x12 - 430x460mm

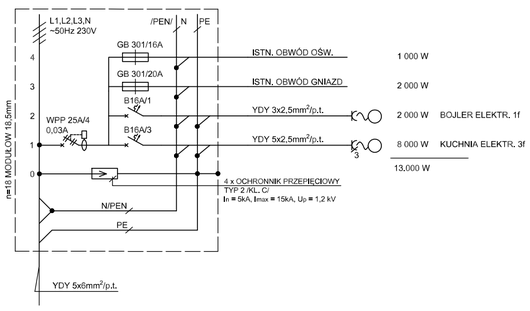


NAPIĘCIE ZASILANIA 400/230V

JAKO SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
(OCHRONA DODATKOWA) STOSUJE SIĘ SAMOCZYNNE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA DLA UKŁADU SIECIOWEGO TN-C-S
- UKŁAD TN-C W INSTALACJI ISTNIEJĄCEJ
- UKŁAD TN-S W INSTALACJI PROJEKTOWANEJ

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH
**PROINBUD-T**
41-310 DĄBROWA GÓRNICZA, UL. W. GRYNIA 5/88

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROJEKTOWAŁ: | inż. Tomasz Mikrut nr.upr. 436/85 | | DATA:02.2025r. | ZAMAWIAJĄCY: ŚLĄSKO-DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O.O. ADMINISTRACJA WUJEK UL. ZAŁĘSKA 37A, 40-572 KATOWICE |
| SPRAWDZIŁ: | inż. Marek Mikrut nr. upr. 666/83 | | | TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. WILIMOWSKIEGO 5A W KATOWICACH |
| BRANŻA | ELEKTRYCZNA | FAZA: PW | | OBIEKT: PRZEBUDOWA UKŁADU ZASILANIA ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA DO ZASILANIA KUCHNI ELEKTRYCZNYCH |
| SKALA: | TREŚĆ RYSUNKU: SCHEMAT ZASILANIA I ROZDZIAŁU ENERGII W BUDYNKU | | | NUMER RYSUNKU: 7E |