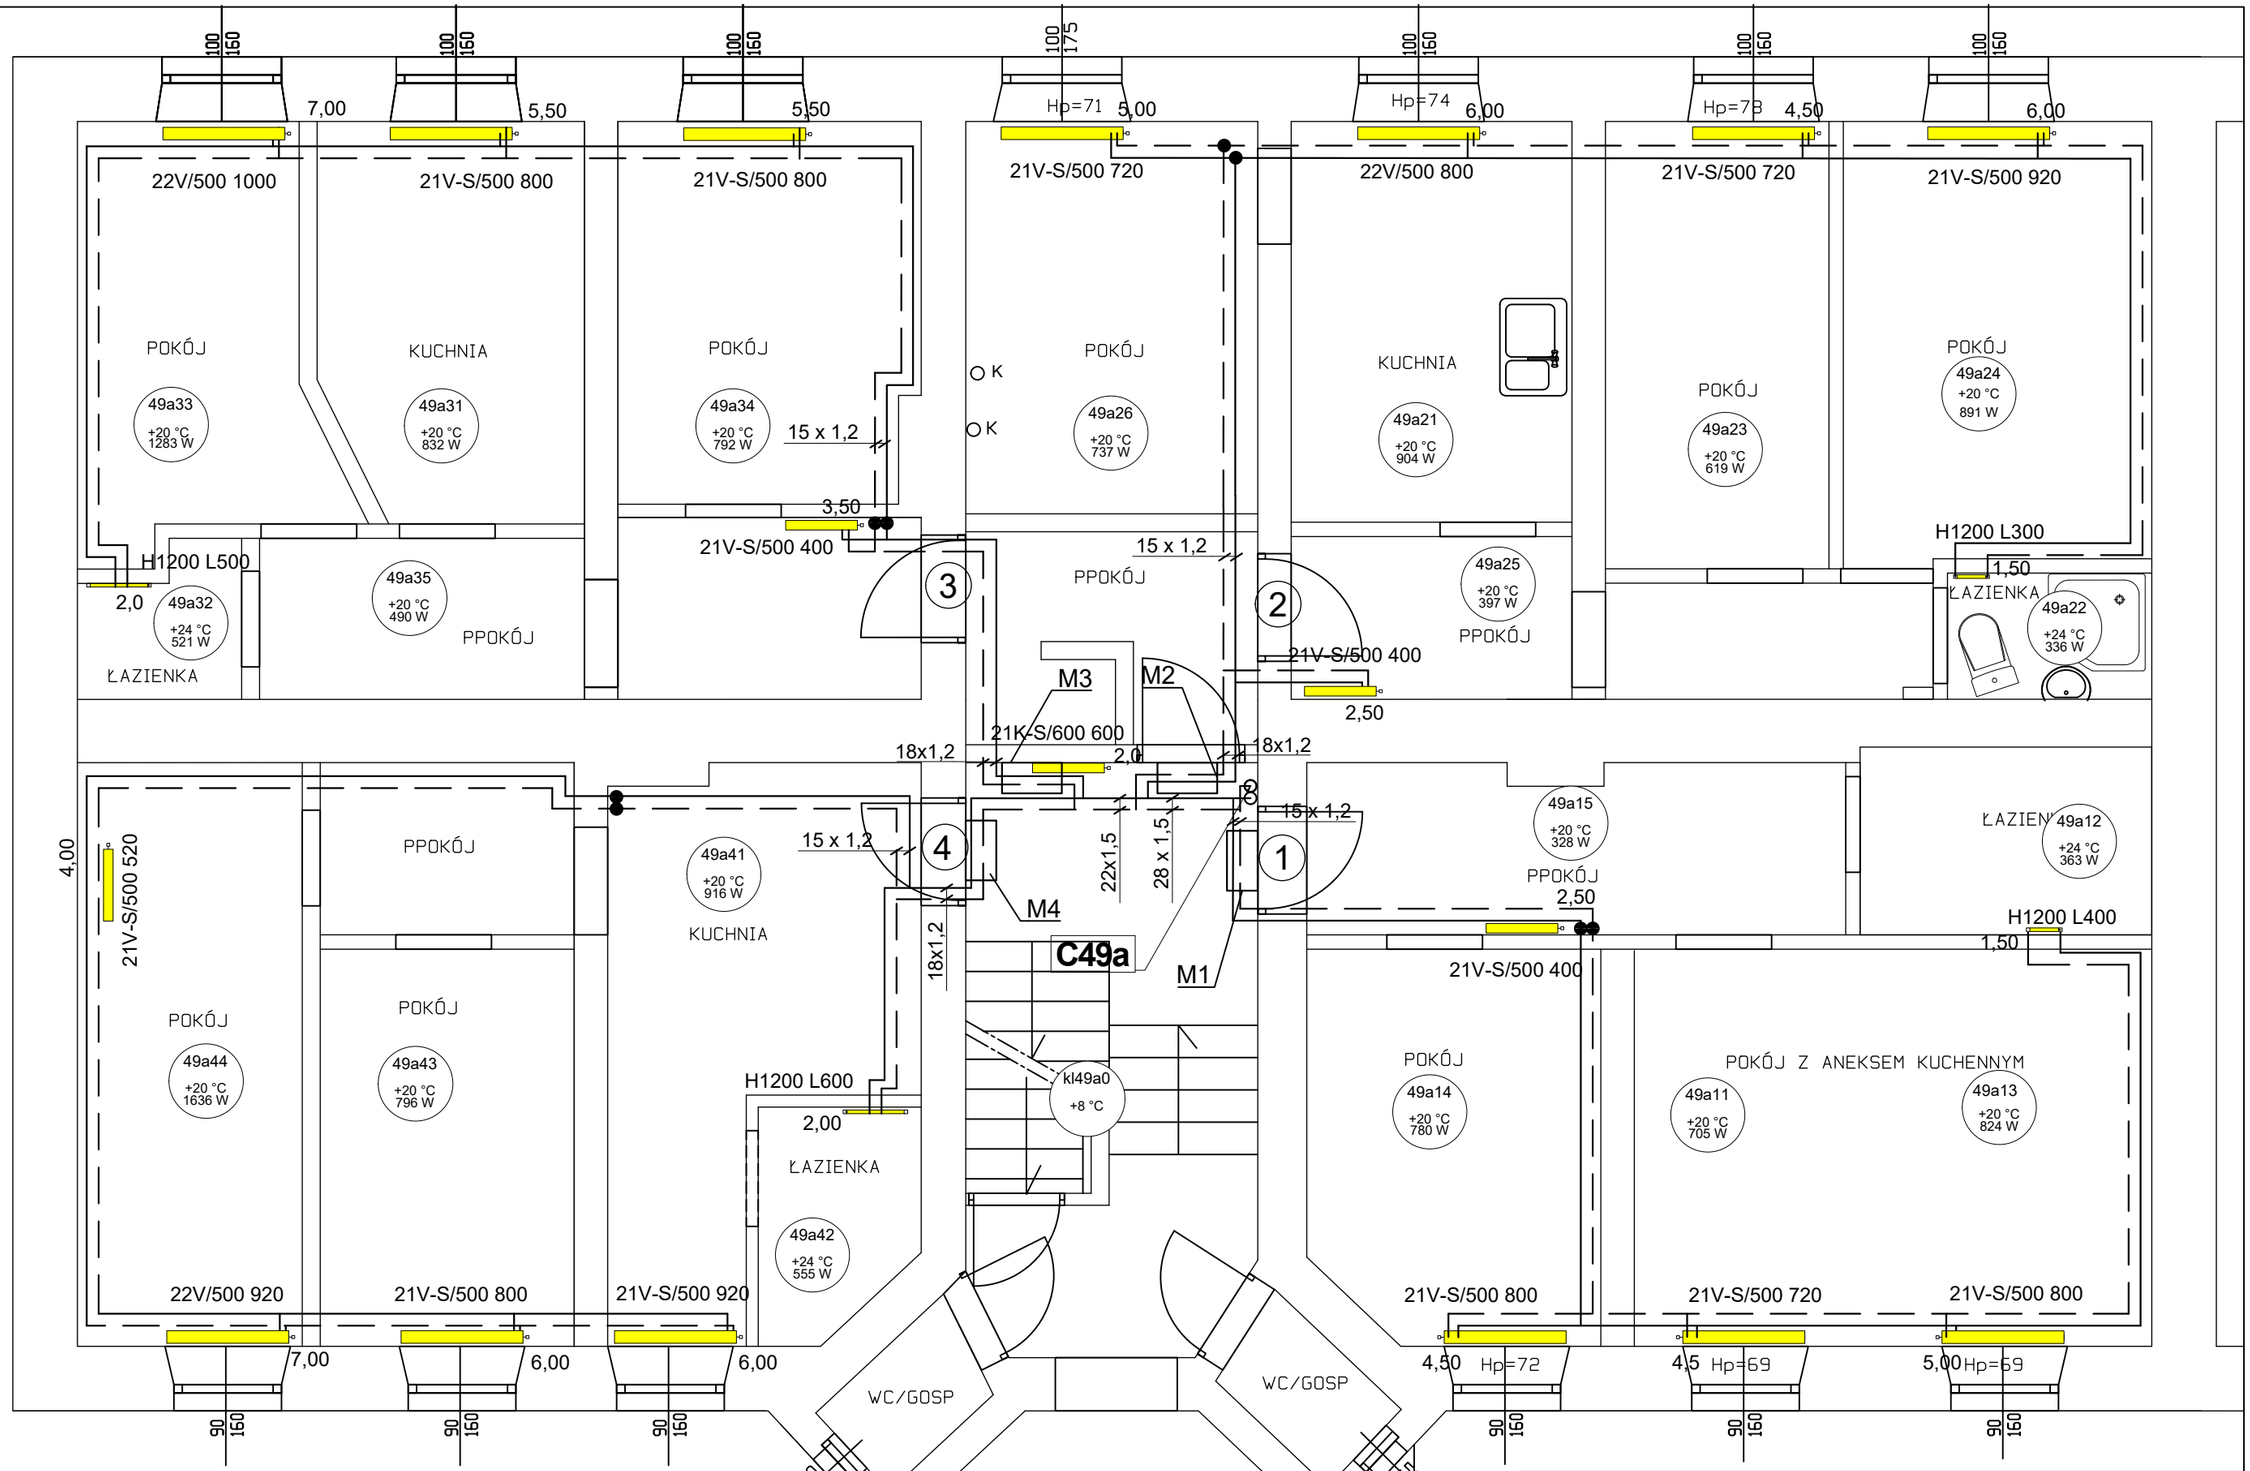


LEGENDA

22x1,5 — INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z RUR STALOWYCH ZEWNĘTRZNIE OCYNK.

nie opisane rurociągi - średnica 15x1,2

M9 — SZAFKA ARMATURY NA ZASILANIU INSTALACJI C.O. MIESZKANIA NR 9

C49a — PION C.O.

22V/600 1200 — GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY DOLNOZASILANY Z WBUDOWANĄ WKŁADKĄ ZAWOROWĄ typ V22, wys. 600mm, dł. 1200 mm

H1800 L600 — GRZEJNIK STALOWY ŁAZIENKOWY DRABINKOWY wys. H 1800 mm, szer. L 600

3,00 — NASTAWA WSTĘPNA NA ZAWORZE/ WKŁADCE TERMOSTAT.

UWAGI:

1. Przed każdym mieszkaniem zamontować, zawory odcinające, zawór regulacyjny oraz ciepłomierz
2. W przypadku odmowy, bądź braku możliwości podłączenia do instalacji podejście do mieszkania należy zakończyć na armaturze, a króćce zaślepić,
3. Lokalizacja grzejników łazienkowych do uzgodnienia z lokatorami,
4. W lokalach, do których nie uzyskano dostępu podczas inwentaryzacji, przyjęto układ ścian z sąsiednich kondygnacji.
5. W mieszkaniach bez łazienek przyjęto lokalizację łazienek z sąsiedniej kondygnacji

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Faza | PROJEKT TECHNICZNY | | | | |
| Inwestor | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA KATOWICE MIKOŁOWSKA 47-47A, 49-49A | | | | |
| Temat | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY **ul. MIKOŁOWSKIEJ 49a W KATOWICACH** | | | | |
| Nazwa rys. | **RZUT PARTERU** | | | | |
| Data: 2024.11. | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis | Nr rys. | 3 |
| Projektował | mgr inż. Jolanta BARON | SLK/3443/POOS/10 | | Il. rys. | 7 |
| Sprawdził | mgr inż. Eugeniusz BARON | 1925/94 | | Skala | 1:50 |

**TB-PROJEKT** BARON-BARON SPÓŁKA JAWNA
40-017 KATOWICE ul. GRANICZNA 29, tel. 601 417 811
e-mail: tb@tb-projekt.pl

Branża sanitarna