TP + 2x 2x TL / ISTN. - 3 PIĘTRO

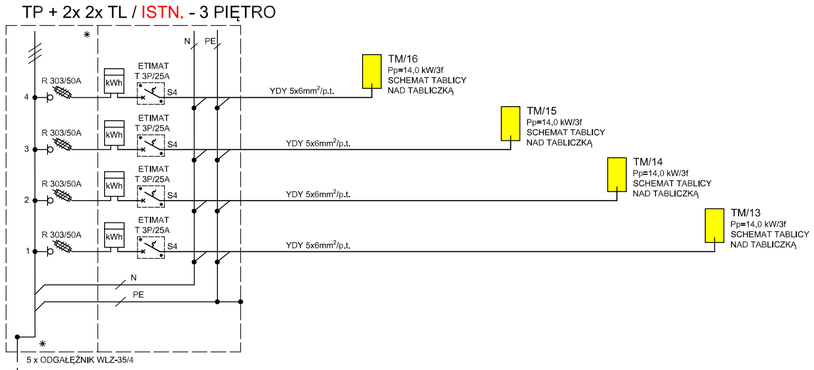

3 PIĘTRO / 2 PIĘTRO

N2XH-J 5x35mm² / p.t.

TP + 2x 2x TL / ISTN. - 2 PIĘTRO

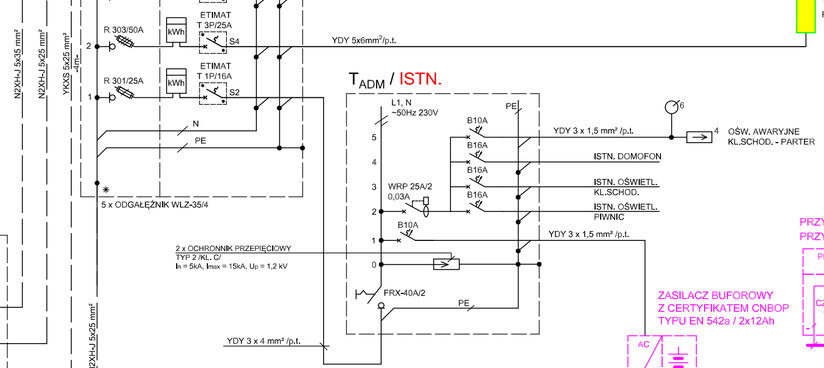

2 PIĘTRO / 1 PIĘTRO

N2XH-J 5x35mm² / p.t.

TP + 2x 2x TL / ISTN. - 1 PIĘTRO

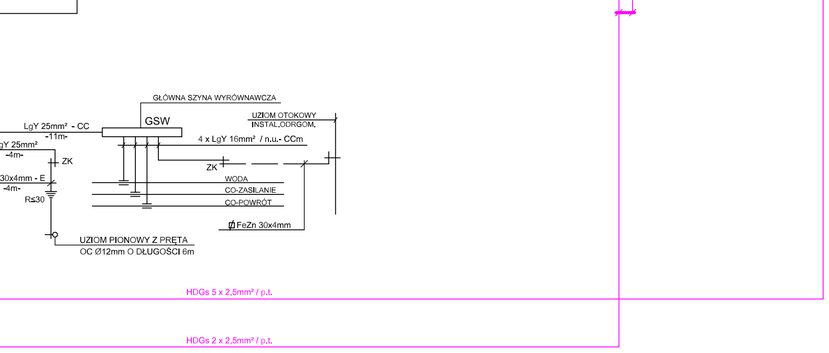

1 PIĘTRO / PARTER

TP + 2x TL / ISTN. - PARTER WIATROŁAP

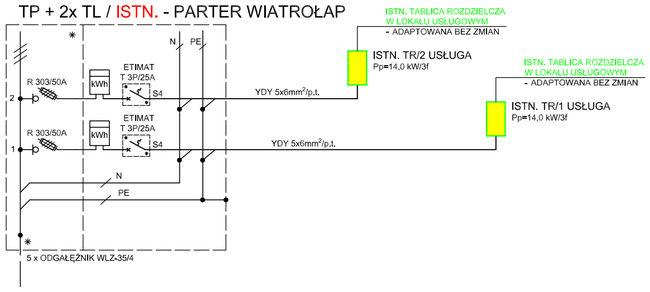

TP + 3x TL / ISTN. - PARTER KLATKA SCHOD.

T_{ADM} / ISTN.

TABLICA TG

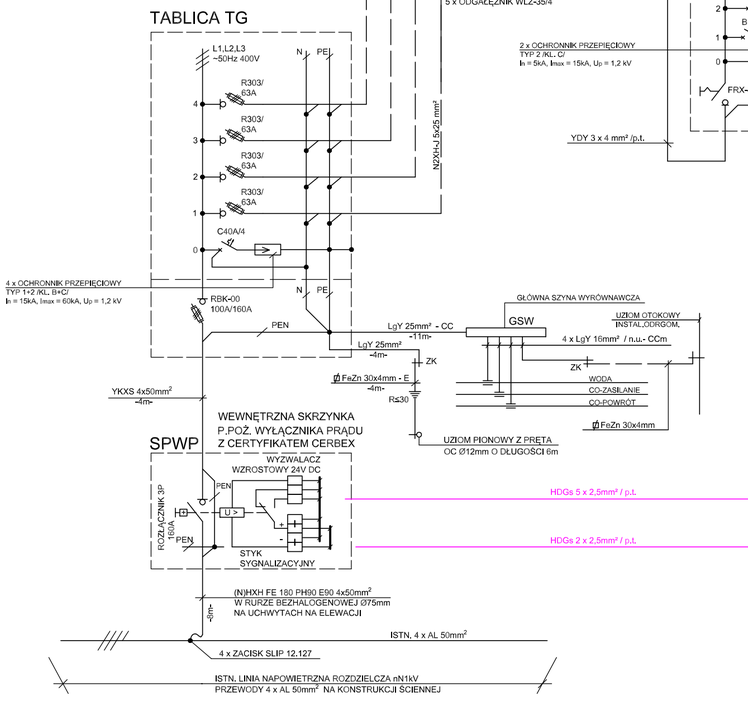

PRZYCISK CERBEX PRZY WYJŚCIU GŁÓWNYM



ZASILACZ BUFOROWY Z CERTYFIKATEM CNBOP TYPU EN 542a / 2x12Ah



OPIS DZIAŁANIA
PRZYCISK URUCHAMIAJĄCY PPWP PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU Z PODWÓJNĄ SYGNALIZACJĄ LED - INFORMACJA O POŁOŻENIU STYKÓW ELEMENTU WYKONAWCZEGO Z CERTYFIKATEM CERBEX
Z - DIODA ZIELONA - SYGNALIZACJA ZADZIAŁANIA /ZASILANIE OBIEKTU WYŁĄCZONE/ STAN URUCHOMIENIA
CZ - DIODA CZERWONA - STAN DOZORU

SCHEMAT TABLICY MIESZKANIOWEJ TM

TM / RWN 2x12 - 430x460mm

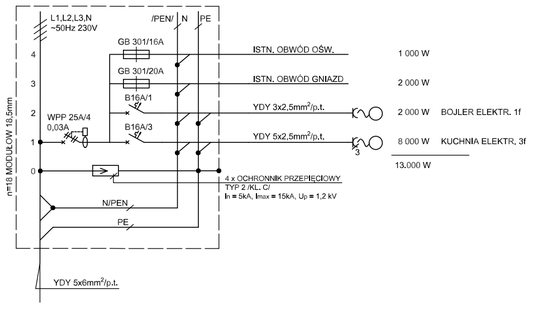

NAPIĘCIE ZASILANIA 400/230V

JAKO SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM (OCHRONA DODATKOWA) STOSUJE SIĘ SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA DLA UKŁADU SIECIOWEGO TN-C-S
- UKŁAD TN-C W INSTALACJI ISTNIEJĄCEJ
- UKŁAD TN-S W INSTALACJI PROJEKTOWANEJ

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH
PROINBUD-T
41-310 DĄBROWA GÓRNICZA, UL. W. GRYNIA 5/88

PROJEKTOWAŁ	inż. Tomasz Mikrut nr.upr. 436/85		DATA:02.2025r.	ZAMAWIAJĄCY: ŚLĄSKO-DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O.O. ADMINISTRACJA WUJEK UL. ŻAŁĘSKA 37A, 40-572 KATOWICE
SPRAWDZIŁ	inż. Marek Mikrut nr. upr. 666/83			TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. MIKOŁOWSKA 49 W KATOWICACH
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	FAZA: PW		OBIEKT: PRZEBUDOWA UKŁADU ZASILANIA ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA DO ZASILANIA KUCHNI ELEKTRYCZNYCH
SKALA:	TREŚĆ RYSUNKU: SCHEMAT ZASILANIA I ROZDZIAŁU ENERGII W BUDYNKU			NUMER RYSUNKU: 7E